211012342405

绿沭检测
LVSHUJIANCE

检 测 报 告

绿沭环检字（2024）年第 2411351 号

样品类别：废水

检测类别：委托检测

委托单位：南工环境科技（宿迁）有限公司

受检单位：南工环境科技（宿迁）有限公司

报告日期：2024 年 12 月 13 日

江苏绿沭检测技术有限公司

Jiangsu Lvshu Detection Technology Co.,Ltd.

地　址：宿迁市沭阳县松江路 8 号苏奥产业园 M9 栋

电　话：0527-83880035　邮　编：223600

江苏绿沐检测技术有限公司
检测报告

绿沐环检字（2024）年第 2411351 号

基 本 信 息 表				
委托单位	名称	南工环境科技（宿迁）有限公司		
	地址	江苏宿迁生态化工科技产业园大庆路 2 号		
	联系电话	19352781000	联系人	陆成军
受检单位	名称	南工环境科技（宿迁）有限公司		
	地址	江苏宿迁生态化工科技产业园大庆路 2 号		
	联系电话	19352781000	联系人	陆成军
送□/采☑样日期		2024.11.15		
送□/采☑样人		王浴东、王勇		
检测点位		见检测点位示意图		
样品状态		采样瓶完好无损 厂区废水总排口：微黄、无味、透明、无油膜		
分析日期		2024.11.15~2024.11.20		
检测项目		废水：悬浮物、总磷、总氮、全盐量、五日生化需氧量、石油类		
检测依据		详见检测方法表		
检测结果		详见检测结果表		
检测设备		详见检测设备一览表		
备注		/		

编制：

一审：

二审：

签发：

（检验检测专用章）

签发日期：2024 年 12 月 13 日

地　址：宿迁市沭阳县松江路 8 号苏奥产业园 M9 栋
电　话：0527-83880035　邮　编：223600

江苏绿沐检测技术有限公司
检测报告

一、废水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	第四次
2024.11.15	★1 DW001 厂区废水总排口	悬浮物	mg/L	11	13	10	12
		总磷	mg/L	0.54	0.50	0.48	0.58
		总氮	mg/L	13.6	12.9	11.9	14.5
		全盐量	mg/L	1308	1449	1575	1352
		五日生化需氧量	mg/L	17.8	14.8	16.7	17.0
		石油类	mg/L	1.76	1.77	1.75	1.78

二、检测方法

样品类别	检测项目	依据的标准（方法）		检出限
		编号（含年号）	名称	
废水	五日生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法	0.5mg/L
	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	/
	总氮	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L
	总磷	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L
	全盐量	HJ/T 51-1999	水质 全盐量的测定 重量法	2.5mg/L
	石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L

三、主要检测设备一览表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	温湿度计	TES-1360A	LSJC-W-133
2	便携式风向风速仪	PLC-16025	LSJC-W-134
3	空盒气压表	DYM3	LSJC-W-135
4	电子天平（万分之一）	FA124L	LSJC-N-006
5	电热鼓风干燥箱	101-3A	LSJC-N-019
6	生化培养箱	SPX-150	LSJC-N-219
7	手提式压力蒸汽灭菌器	DGS-280C+型	LSJC-N-004
8	紫外可见分光光度计	752N Plus	LSJC-N-237
9	2V-3 自动液液萃取仪	LB-300	LSJC-N-048
10	红外分光测油仪	LB-4101	LSJC-N-013

四、现场检测点位示意图

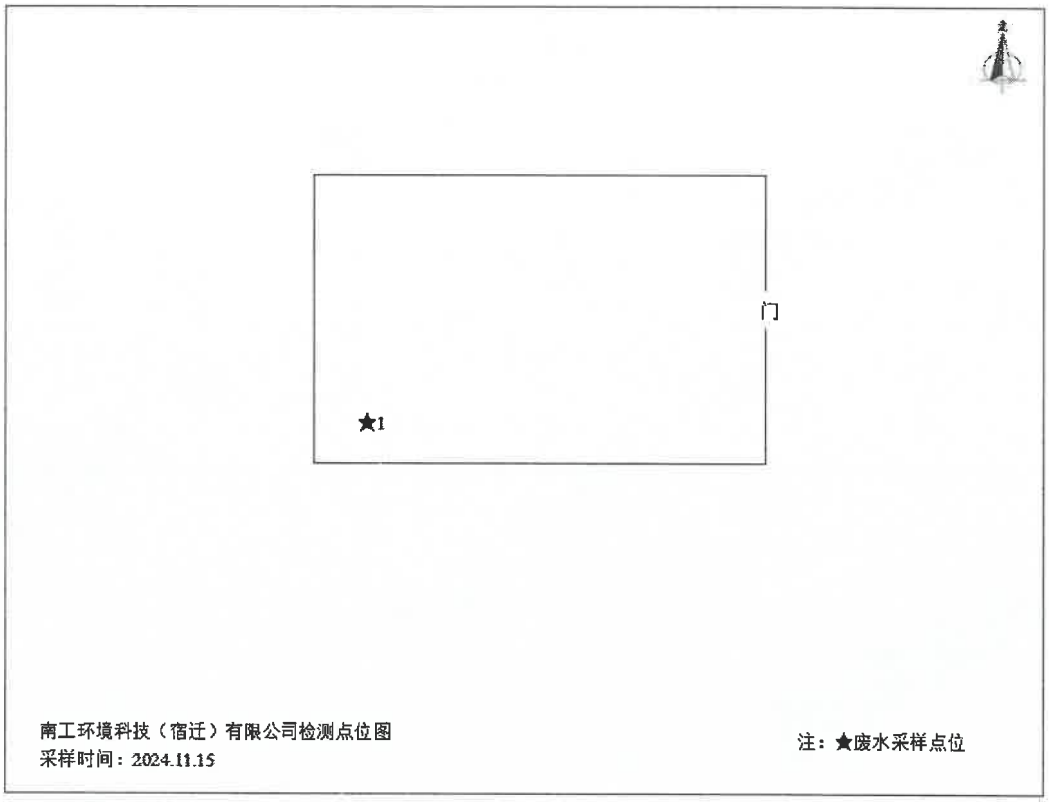

报告结束